


PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UN CAS POTENTIEL DE TENSIONS PARASITES DANS LE DOMAINE AGRICOLE POUR LES CLIENTS D'HYDRO-QUÉBEC

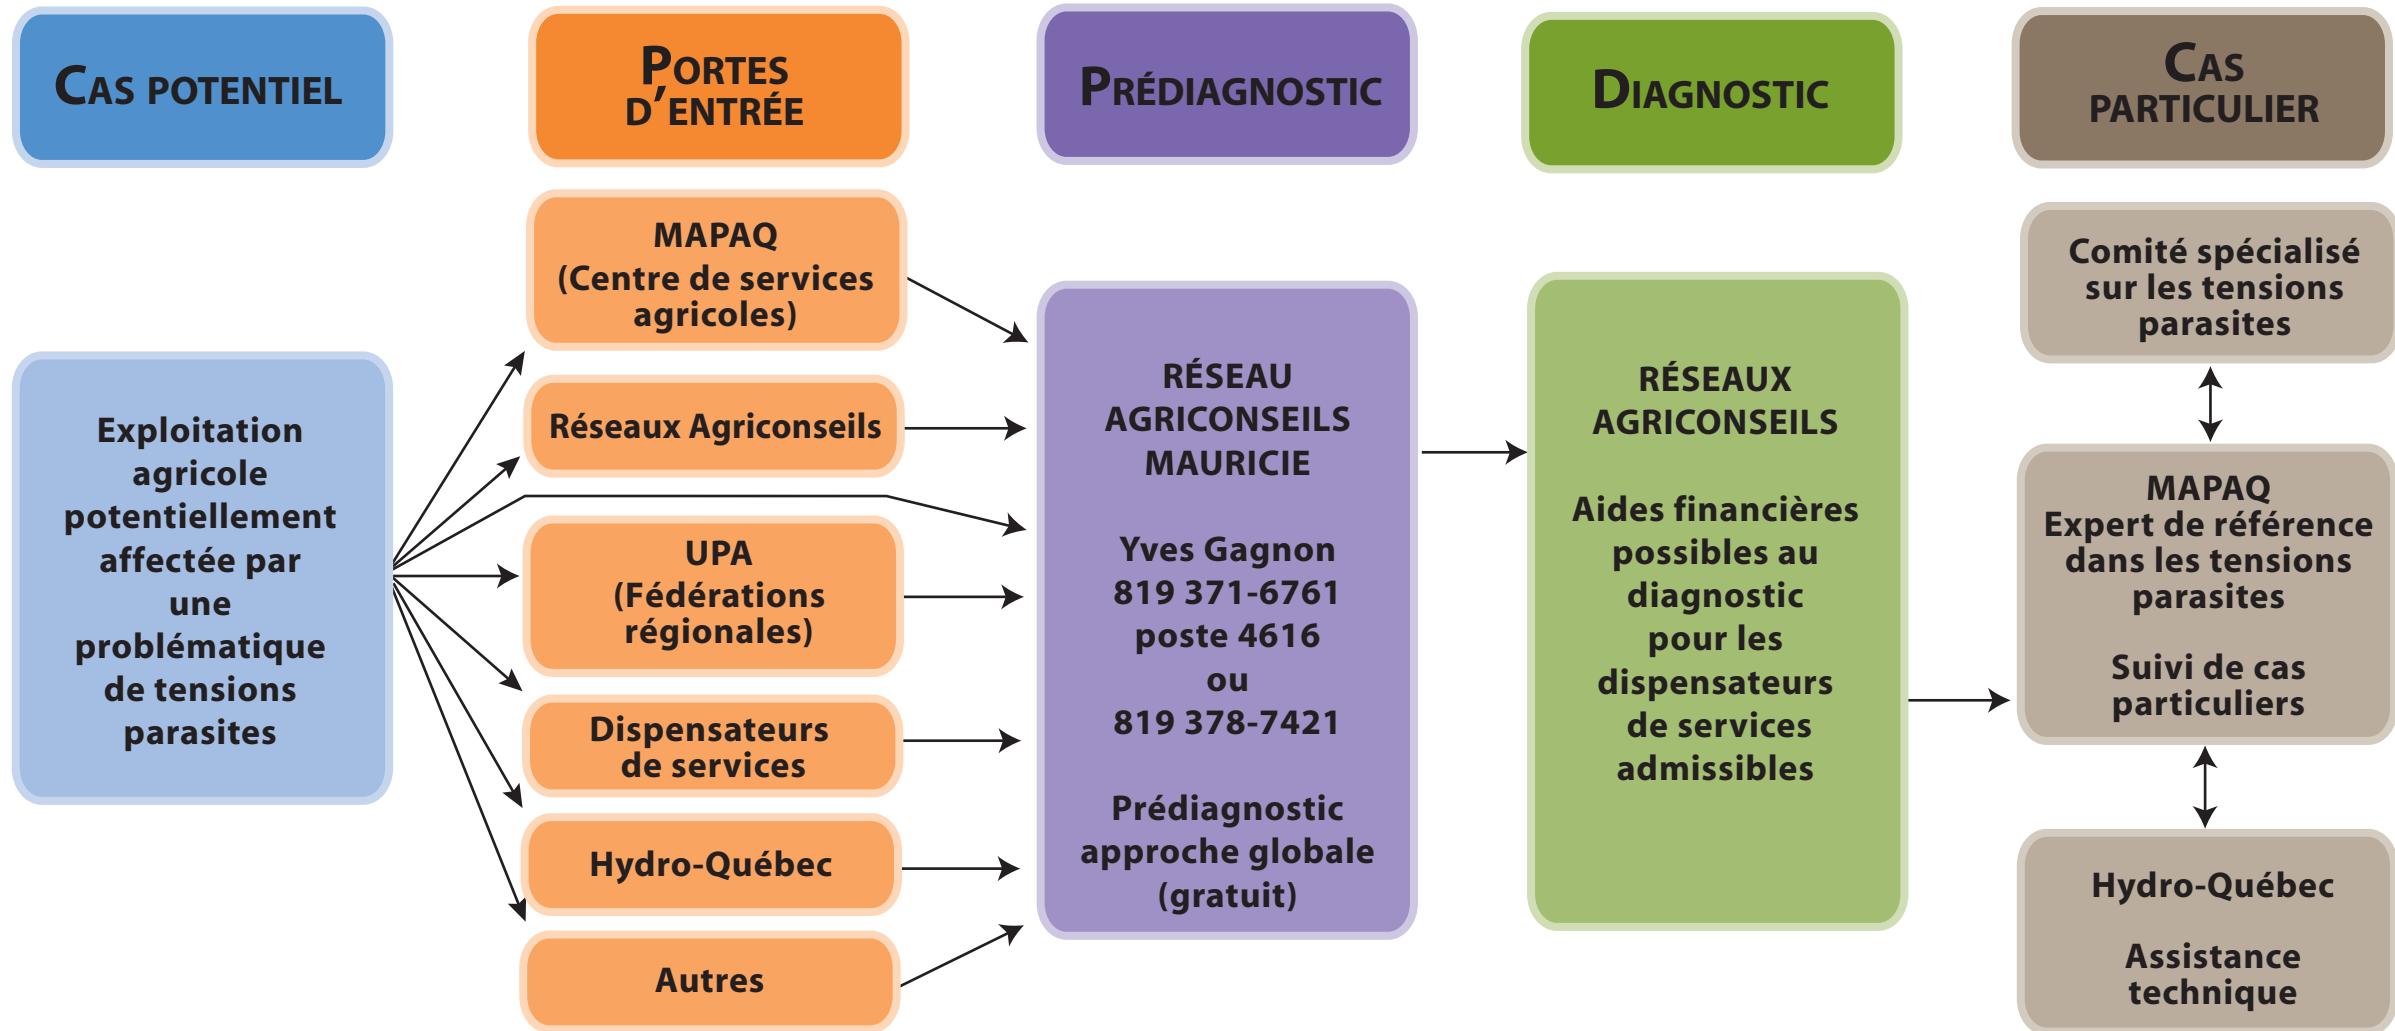

Notes :

- Aussitôt qu'un cas potentiel de tension neutre-terre de 10 volts et plus survient, ce cas doit être porté à l'attention d'Hydro-Québec, et cette dernière dépêchera rapidement une équipe technique sur les lieux pour une analyse de son propre réseau de distribution moyenne tension.
- Des échanges seront effectués prochainement auprès des distributeurs d'électricité autres qu'Hydro-Québec afin de les sensibiliser à ce processus.